



RJ403


Dvojúrovňový elektronický termostat

NOVINKA
2014


RJ403 slouží ke spínání oběhového čerpadla při zadané teplotě T1 a T2 a následnému zastavení čerpadla při poklesu teploty o hysterezi 5°C.



2 ×



CT01 - 10K - Součást balení

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC


RJ403

Dvojúrovňový elektronický termostat

RJ403 má dvě nastavitelné úrovně pro spínání

V okamžiku, kdy teplota na zdroji dosáhne první úrovně, dojde k sepnutí Re1 a tím ke spuštění OC1, které začne dodávat energii do topného systému. Pokud bude v systému dost energie a teplota vody bude dál stoupat, dosáhne její hodnota druhé úrovně a dojde k nabíjení zásobníku TUV.

Hystereze u obou hodnot je pevně dána 5°C. V případě poruchy teplotního čidla dojde ke spuštění obou čerpadel.

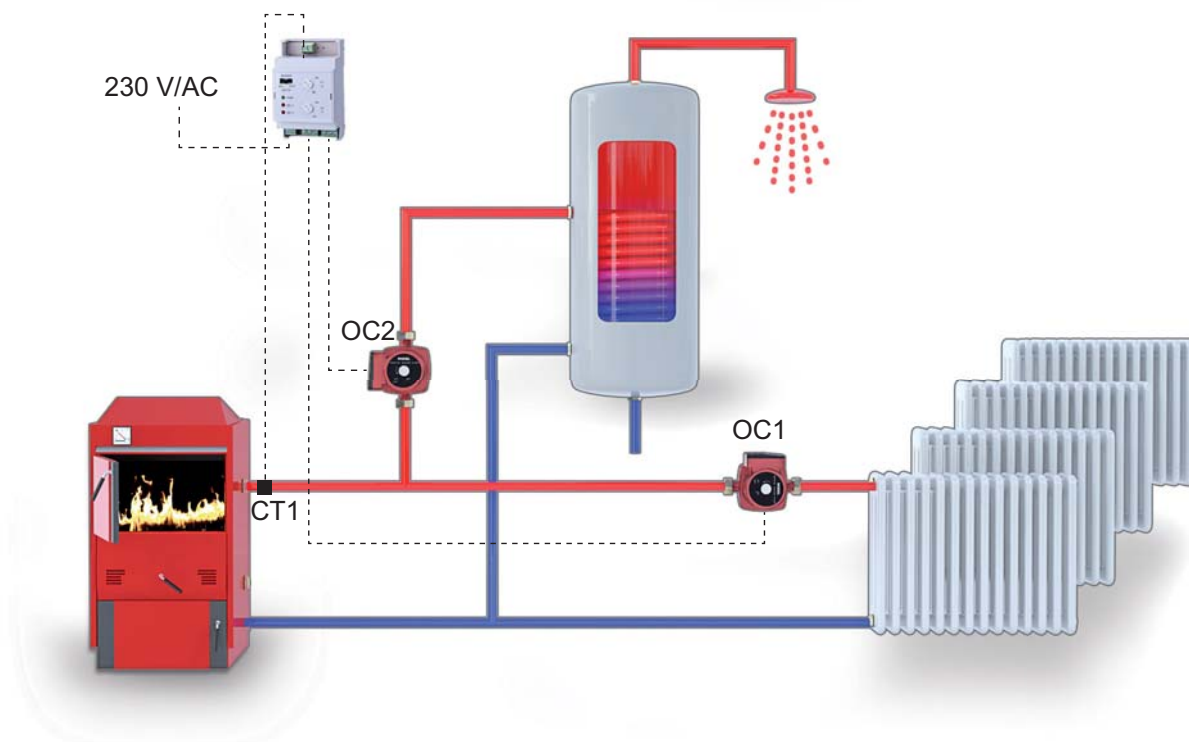

Parametry RJ403

Napájení	230VAC
Příkon	1 W
Rozsah regulace	20 až 80 °C
Hystereze	5°C
Pracovní teplota	0 až 50 °C
Výstupy	relé 5A/250V AC bezpotenciálové kontakty
Stupeň krytí	IP20
Montáž	na DIN lištu
Teplotní čidlo 10K	1 kus